



proteus PREMIX

PROTEUS PREMIX YOĞUŞMALI KOMBİ

PROTEUS PREMIX PPR 14-20-24-28-30-35 HM/HCH/HST

KULLANMA VE
MONTAJ KILAVUZU



E.C.A. Çağrı Merkezi 444 0 322



İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ.....	3
2.	GARANTİ VE SERVİS.....	3
3.	SEMBOLLER.....	3
4.	EMNİYET KURALLARI.....	4
5.	ÜRÜN.....	5
5.1.	Genel Özellikler.....	5
5.2.	Ürün Notasyonu.....	5
5.3.	Detaylı Görüş ve Komponentlerin Listesi.....	6
5.4.	Teknik Özellikler.....	7
5.5.	Devre Şeması.....	9
6.	AMBALAJ.....	10
7.	BACALAR.....	11
7.1.	Baca Uzunlukları.....	11
7.2.	Baca Tipleri.....	11
7.3.	Baca Çıkışlarının Yerleşim İçin Mesafeleri.....	12
7.4.	Baca Görselleri ve Ürün Kodları.....	13
8.	MONTAJ.....	14
8.1.	Cihazı Monte Edilecek Yerin Belirlenmesi.....	14
8.2.	Ortam Havasından Bağımsız Isle (C Tipi)	15
8.3.	Cihazın Duvara Asılması.....	15
9.	BAĞLANTILAR.....	16
9.1.	Yoğuşma Suyu Tahliye Bağlantısı.....	16
9.2.	Gaz ve Su Boru Bağlantısı	17
9.3.	Elektrik Bağlantısı	17
9.4.	Oda Termostatı	18
9.5.	Dış Hava Sensörü	19
9.6.	Control Bağlantılarının Yapılması.....	20
10.	İLK ÇALIŞTIRMA, KULLANIM VE CİHAZIN KAPATILMASI	21
11.	KUMANDA PANELİ	22
12.	GAZ DÖNÜŞÜMÜ.....	25
13.	HATA KODLARI VE TANIMLARI.....	26
14.	ÜRÜN İLE İLGİLİ FAYDALI BİLGİLER	29
15.	EKLER.....	30
16.	MONTAJ ŞABLONU.....	31
17.	AT UYGUNLUK BEYANI	33
18.	GARANTİ BELGESİ.....	34

1- GİRİŞ

Öncelikle E.C.A. markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

E.C.A. Calora Premix yoğuşmalı kombiler verimli, emniyetli ve konforlu bir merkezi ısıtma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Calora Premix yoğuşmalı kombiler istenilen yakıt tercihine göre Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme imkanına sahiptir.

HM model : Hem merkezi ısıtma hemde sıcak kullanım suyu ihtiyacına yönelik tasarlanmıştır.

HCH model : Sadece merkezi ısıtma ihtiyacına yönelik tasarlanmıştır.

HST model : Hem merkezi ısıtma ihtiyacı hemde sıcak kullanım suyu ihtiyacına yönelik tasarlanmıştır. Sıcak kullanım suyu ihtiyacını gidermek için boyler bağlantısı gereklidir.

Bu kılavuzda istenilen yakıt tercihine göre çalışabilen 14/20/24/28/30/35 kW Calora Premix yoğuşmalı kombilerin montaj ve kullanım bilgileri bulunmaktadır. Cihazın teknik özellikleri, monte edilecek yerin seçimi, su, gaz, baca ve elektrik bağlantılarının yapılması, gaz dönüşümü, bakım bilgileri ve muhtemel arızaların tespit edilerek giderilmesi konularında kılavuzda ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Cihazınızın tüm özelliklerinden yararlanmak ve uzun süreli olarak sorunsuz bir şekilde kullanmak için lütfen kılavuzunuza dikkatlice okuyunuz.

Cihazınız ile birlikte verilen tüm dokümanları gerektiğiinde kullanmak üzere saklayınız.

2- GARANTİ VE SERVİS

- Tüm talimat ve senelik bakımlar E.C.A. yetkili servislerince yapılmalıdır. Montaj ve kullanım kılavuzunda belirtilen talimat ve uyarılar uygulanması kaydıyla cihaz, malzeme ve işçilikten doğabilecek her türlü arızaya karşı 3 yıl süre ile E.C.A. servis garantisine sahiptir.
- İlk işletmeye alma işlemi mutlaka E.C.A. yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Garantinin geçerli olabilmesi için kılavuzla birlikte verilen garanti belgesini yetkili servis tarafından ilk işletmeye alma esnasında ilk çalışma tarihini de mutlaka işareterek onaylatmanız gerekmektedir.
- Bu E.C.A. mamulu normal kullanım şartlarında tamir gerekmeyez. Ancak herhangi bir hususta yardıma ihtiyacınız olduğu takdirde yurt içine yayılmış E.C.A. satış sonrası müşteri hizmetleri teşkilatı EMAR her an emrinizededir. Garanti kapsamının devam edebilmesi için cihazla ilgili tüm bakım-onarım işlemlerinin E.C.A. yetkili servisleri tarafından yapılması gerekmektedir.
- E.C.A. Yetkili servis adresleri listesi ayrıca verilmiştir.
- Kombi cihazları için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ncı tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 15 yıldır.

3- SEMBOLLER

Aşağıdaki semboller cihazın kullanım ve montajıyla ilgili önemli noktalara dikkat çekmek amacıyla metin içerisinde gerekli noktalara yerleştirilmiştir. Sembollerin ne anlama geldiği aşağıda ifade edilmiştir.



Kullanıcının müdahale etmemesi gereken ve yetkili servisin sorumluluğunda olan durumları gösterir.



Kullanıcının göz önünde bulundurması gereken bilgileri ihtiva eden açıklamalardır.



DİKKAT: Maddi ya da hafif ferdi zarar meydana gelebileceğini ifade eder.

TEHLİKE: Ağır ferdi zarar meydana gelebileceğini ifade eder.

4- EMNİYET KURALLARI VE UYARILAR

4.1- Emniyet Kuralları

Gaz kokusu hissedilmesi durumunda;

- Cihazın gaz vanasını ve gaz ile çalışan diğer tüm cihazların vanalarını kapatın.
- Ocak, fırın vb. cihazları kapatarak alevlerini söndürün.
- Kibrıt, çakmak vb. yakmayın sigarınızı söndürün.
- Kapı ve pencereelerinizi açarak bulunduğuuz ortamı havalandırın.
- Elektrikli cihazlarınızın düğmelerine ve fişlerine kesinlikle dokunmayın.
- Daire ve bina girişindeki gaz vanalarını kapatın.
- Gaz kokusu olan ortamlardaki telefonları kullanmayın.
- Zaman kaybetmeden 187 nolu telefondan gaz şirketine haber verin ve durumu en yakın yetkili servise bildirin.
- Yanıcı ve patlayıcı özelliğli bulunan maddeleri cihazınızın yakınında bulundurmeyiniz ve kullanmayın.
- Temizlik, gaz kaçak testi vb. işlemler sırasında su, köpük gibi maddeleri elektrikselleşmiş bağlantılarından uzak tutunuz.
- Cihazınızda yakıt olarak LPG (tüpgaz) kullanıyorsanız cihazla gaz tüpü arasındaki bağlantıların zarar görererek ciddi tehlikeler yaratmaması için gaz tüpünü kesinlikle sallamayınız veya yatırmayınız.
- Cihazınızın bulunduğu ortamda atmosfere açılan havalandırma menfezlerinin öünü kesinlikle kapatmayın.

4.2- Tesisat

- Cihazınızın montajı yapılmadan önce doğalgaz, kalorifer ve sıcak kullanım suyu tesisatlarının hazır olması gereklidir. Doğalgaz tesisatı, yetkili bir mühendislik bürosu tarafından projelendirilmiş, onaylatılmış ve yaptırılmış olmalıdır. Tüm bu işlemlerin giderleri kullanıcıya aittir.

4.3- Gaz Dönüşümü

- Cihazınızın kullanılacağı yakıt türüne göre (LPG veya Doğalgaz) satın alınmış olması gereklidir. Kullanıcı cihazı satın alındıktan sonra gaz dönüşümü talebinde bulunursa bu işlem ücretre tabidir.
- Gaz dönüşüm işlemi kesinlikle yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Dönüşüm işlemi sonrasında mutlaka gaz kaçak testi yapılmalıdır.
- Dönüşüm işlemi sonrasında; gaz dönüşüm etiketi, mamul bilgi etiketinin yanına yapıştırılmalıdır .

4.4- Montaj

- Cihazın montajı yetkili tesisatçı bayi tarafından, montaj kılavuzunda yer alan TSE ve yetkili gaz kuruluşlarında belirtilen talimatlara (yer seçimi baca bağlantısı vb.) uygun olarak yapılmalıdır.
- Cihaz, düz, sert ve ağırlığını çekebilecek bir duvara monte edilmelidir.
- Cihaz su buharı, deterjan buharı vb. etkilere direk maruz kalacak biçimde monte edilmemelidir.
- Baca bağlantılarında yetkili servise danışmadan herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır ve değişimlerde orjinal baca aksesuarları kullanılmalıdır.
- Güneş işinleri, zaman içinde cihazınızın dış yüzeyinde renk değişikliğine sebep olabilir.
- Cihaz normal şartlarda kapalı mahallere monte edilmelidir. Ancak garaj, açık balkon vb. yerlerde uygun bir dolap içerisinde de çalıştırılabilir. Uygun dolap ölçüsü için E.C.A.'ya danınız.
- Eğer cihaz ısıtlılmamış bir mahallede bulunuyorsa, donna korumasının aktif olması için elektriğe bağlı, şalterin açık tesisat basincının çalışma aralığı içinde olması gereklidir. Cihaz OFF (kapalı) konumda olsa da donna koruması aktif kalır.

4.5- İşletmeye Alma

- Cihazın ilk çalıştırılması kesinlikle yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Cihazın işletmeye alınabilmesi için yetkili gaz şirketi tarafından gazın açılmış olması gereklidir.
- Bilgi etiketinde yer alan, cihazın gaz tipi (dogalgaz/LPG), gaz besleme basıncı (mbar), kullanıldığı maksimum su basıncı (bar) ve elektrik beslemesi anma gerilimi (V) bilgilerinin yerel besleme şartları ile uyum kontrolleri eksiksiz olarak yapılmalıdır.
- Cihazın montajının ardından ilk çalıştırılması sonunda yetkili servisten cihazın çalıştırılması ve güvenlik tertibatları hakkında bilgi isteyiniz.



DİKKAT: Kombinin elektrik tesisat bağlantısında minimum kontak açıklığı 3 mm olan 2 Amper çift kutuplu bir sigorta kullanılmalıdır.

4.6- Kullanım ve Bakım

- Montaj ve kullanım kılavuzundaki uyarıları dikkate alınız. Böylelikle yanlış kullanım ve bunun doğuracağı tehlikeler önlenmiş olacaktır.

- Cihazınızın daha verimli çalışması için her yıl düzenli bakım yaptırılması önerilmektedir. Bakım işlemleri garanti kapsamı dışında olup mutlaka E.C.A. yetkililerine yaptırılmalıdır.
- Cihazın dış yüzeylerinin temizliği deterjan veya herhangi bir kimyasal madde kullanmadan sadece nemli bir bezle yapılmalıdır. Deterjan vb. kimyasal kullanımı cihazınızda paslanmalara ve çizilmelere sebep olabilir.



DİKKAT : Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksiksliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



DİKKAT : Bu cihaz; sorumlu kişilerin cihaz kullanımı hakkında bilgilendirmesi ve gözetimi olmadan fiziksel, duyusal ve zihinsel kapasite düşük veya bilsiz ve tecrübesiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanıma uygun değildir. Çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır



DİKKAT : Cihazın yanlış ve amacına uygun olmayan kullanımı durumunda yaşamsal tehlike arz edebilir, üründe ve çevresinde maddi hasarlar meydana gelebilir.

5- ÜRÜN

5.1- Genel Özellikler

Kumanda paneli ergonomik bir yapıda tasarlanmış olup kullanımı kolaydır. Görselleştirilmiş plastik kumanda paneli ve gelişmiş LCD ekranı sahip olan Proteus Premix yoğuşmalı kombi kullanıcı ve servis kolaylığı sağlamaktadır. Göstergeler paneli siyah renkte bir LCD ekran üzerinde; çalışma konumları ikonları, kalorifer devresi ve kullanım suyu ayar değerleri, hata/arıza kodları ve kalorifer suyu tesisat basıncını görebilirsiniz.



Cihazınızda bulunan emniyet sistemleri ile hem sizin hem de cihazınızın tam emniyeti sağlanmıştır.
Bu emniyet sistemleri;

- Alev Sönme Emniyeti
- Kalorifer Devresi Suyu Aşırı Isınma Emniyeti (95 °C)
- SKS (Sıcak Kullanım Suyu) Aşırı Isınma Emniyeti (71 °C)
- Yüksek Su Basınç Emniyeti (3 bar)
- Düşük Su Basınç Emniyeti (0,4 bar)
- Düşük Voltaj Emniyeti (170 VAC)
- Sıcak Su Yügilme Emniyeti (Dahili By-Pass devresi ve pompa ek çalışması)
- Hem Kalorifer Hem Kullanım Suyu Devresi İçin Donma Emniyeti
- Kullanım Suyu Akış Denetimi
- Pompa Sıkışma Emniyeti
- 3 Yollu Valf Sıkışma Emniyeti
- Otomatik Hava Purjörü
- Genleşme Tankı (8 litre)
- Sifon Tıkanma Durumunda Uyarı Sistemi
- Bacadan Girebilecek Yağmur Suyuna Karşı Koruma Sistemi
- Yıllık Bakım Hatırlatma Sistemi

5.2- Ürün Notasyonu


NOTASYON	AÇIKLAMA
Proteus Premix 14-20-24-28-30-35 HM	Proteus Premix Hermetik Monotermik Yoğuşmalı Kombi
Proteus Premix 14-20-24-28-30-35 HCH	Proteus Premix Hermetik Merkezi Isıtma Yoğuşmalı Kombi
Proteus Premix 14-20-24-28-30-35 HST	Proteus Premix Hermetik Boyler Destekli Yoğuşmalı Kombi

5.3- Detaylı Görüş ve Komponentlerin Listesi

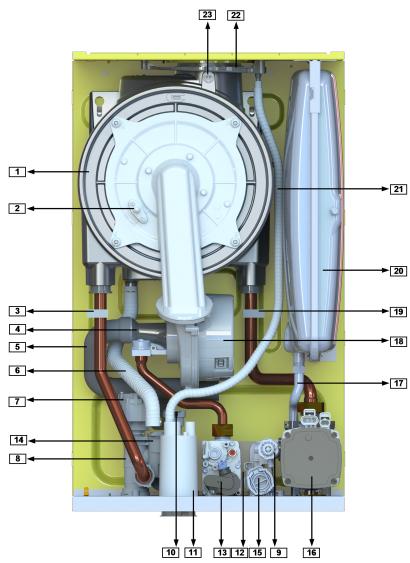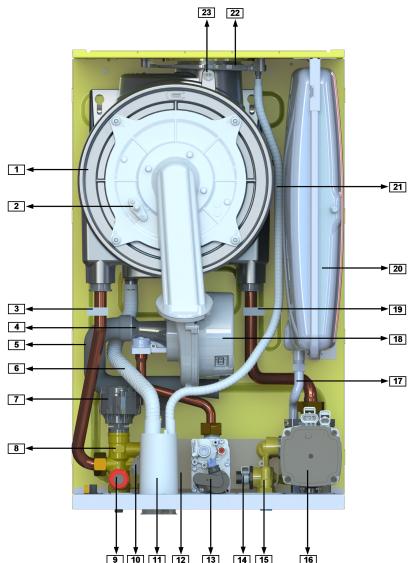

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Ana Eşanjör | 11. Sifon | 21. Yağmur Suyu Hortumu |
| 2. Ateşleme Elektroodu | 12. Plakalı Eşanjör | 22. Yağmur Suyu Toplama Kabı |
| 3. Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü | 13. Gaz Valfi | 23. Baca Gazi Sensörü |
| 4. Ventüri | 14. Türbin | |
| 5. Susturucu | 15. Dönüş Manifoltu | |
| 6. Yoğuşma Suyu Hortumu | 16. Pompa | |
| 7. Motorize Valf | 17. Flexible Bağlantı Hortumu | |
| 8. Gidiş Manifoldu | 18. Fan | |
| 9. Emniyet Ventili | 19. Dönüş Suyu Sıcaklık Sensörü | |
| 10. Su Basınç Sensörü | 20. Genleşme Tankı | |

5.3.1- HM Model

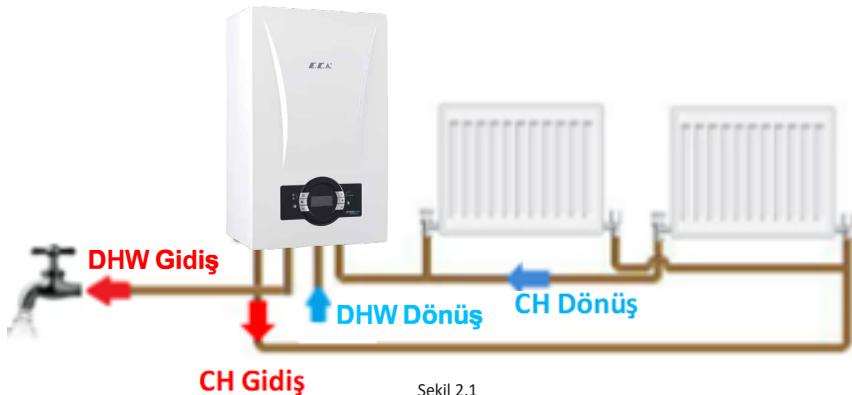


Şekil 2.1

5.3.2- HCH Model



Şekil 2.2

5.3.3- HST Model

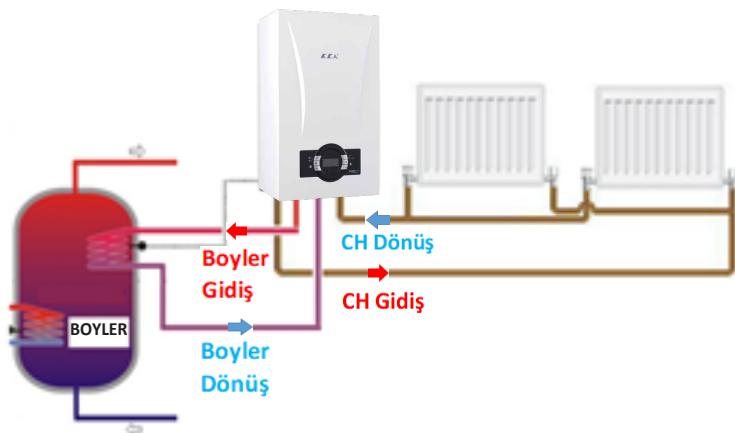

Şekil 2.3


5.4- Teknik Özellikler Tablosu

Product type	Unit	PROTEUS PREMIX 14 HM-HCH-HST	PROTEUS PREMIX 20 HM-HCH-HST	PROTEUS PREMIX 24 HM-HCH-HST	PROTEUS PREMIX 28 HM-HCH-HST	PROTEUS PREMIX 30 HM-HCH-HST	PROTEUS PREMIX 35 HM-HCH-HST
Gas Category		I2H, I3P, I2Esi, I2E(S), II2L3P, II2H3P, II2ELL3P, II2Es13P					
Flue Types		C ₁₃ (X), C ₂₃ (X), C ₄₃ (X), C ₅₃ (X), C ₆₃ (X), C ₈₃ (X), B ₂₃ , B ₃₃					
Gas Input Pressure (G20)	mbar			20			
Gas Input Pressure (G25)	mbar			20/25			
Gas Input Pressure (LPG G31)	mbar			37/50			
Capacity-Efficiency							
Min. Heating power - (@60°C min)	kW	5,6	5,6	5,6	6,4	6,9	8
Max. Heating power - (@80/60°C) (P4)	kW	14,1	20,2	24,5	28	30	35
Min. Heating power - (@30°C min)	kW	6,7	6,7	6,7	7,7	8,3	9,6
Max. Heating power- (@50/30°C)	kW	15	22,2	26	29,6	31,7	37
Min. Heat input (Qn)	kW	6,2	6,2	6,2	7,2	7,7	9
Max. Heat input (Qn)	kW	14,5	20,7	25,2	28,7	30,8	35,9
Efficiency (@80°/60° C Max) (Gross Calorific value)	%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%
Efficiency (30°C Return) (Gross Calorific value)	%	107,50%	107,50%	107,50%	107,50%	107,50%	107,50%
ERP Informations							
Seasonal Space Heating Energy Efficiency Class		A	A	A	A	A	A
Water Heating Energy Efficiency Class/ Load Profile		A/XL	A/XL	A/XL	A/XL	A/XL	A/XL
Rated Heat Output (Rated)	kW	20,2	20,2	24,5	28	30	35
Seasonal Space Heating Energy Efficiency	%	91,11	91,4	92,2	92,4	92	92,9
Water Heating Energy Efficiency	%	83,6	83,6	83,6	83,9	82,8	82,8
Sound Power Level	dB(A)	49	49	49	49	49	49
Efficiency at Rated Heat Output At High Temperature Regime (η_A)	%	87,9	87,9	87,9	97,4	87,9	87,9
Efficiency at 30% of rated Output At Low Temperature Regime (η_L)	%	97	97	97,2	87,9	97	97,9
At Full Load elmax	Watt	28,2	35	40	51	56	66
At Part Load elmin	Watt	11,9	11,9	11,9	11,9	13	13
In standby Mode	kW	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Standby Heat Loss	kW	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
Emissions of Nox Level	mg/kWh	25,91	27,2	25,91	21,29	25,91	25,91
Daily Electricity Consumption (Qselect)	kWh	0,423	0,423	0,1938	0,22	0,24	0,24
Daily Fuel Consumption (Qfuel)	kWh	22,88	22,88	22,8	22,8	23,021	23,021
Gas Consumption							
Natural Gas (@Min-Max Capacity)	m ³ /h	0,65-1,53	0,65-2,2	0,65-2,65	0,75-3,02	0,81-3,25	0,94-3,79
LPG (@Min-Max Capacity)-Propane	kg/h	0,51-1,2	0,51-1,7	0,51-1,98	0,59-2,26	0,63-2,46	0,74-2,87
NO _x Class		6	6	6	6	6	6
Central Heating							
Min. Water Pressure	bar	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Max. Water Pressure	bar	3	3	3	3	3	3
Operation Range (@Radiator heating)	°C	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Operation Range (@Underfloor heating)	°C	30-45	30-45	30-45	30-45	30-45	30-45
Max. Limit temperature	°C	>90	>90	>90	>90	>90	>90

Domestic Hot Water (only valid for HM)						
Min. Domestic flow for operating	L/min	2 ($\pm 10\%$)	2 ($\pm 10\%$)	2 ($\pm 10\%$)	2 ($\pm 10\%$)	2 ($\pm 10\%$)
Min. Domestic flow for closing	L/min	1,5 ($\pm 10\%$)	1,5 ($\pm 10\%$)	1,5 ($\pm 10\%$)	1,5 ($\pm 10\%$)	1,5 ($\pm 10\%$)
Max. Domestic hot water flow rate	L/min	10 ± 15 ($\Delta T = 34,7^\circ C$)	10 ± 15 ($\Delta T = 34,7^\circ C$)	10 ± 15 ($\Delta T = 33,5^\circ C$)	12 ± 15 ($\Delta T = 35,8^\circ C$)	14 ± 15 ($\Delta T = 35,8^\circ C$)
Min. Water Pressure	bar	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Max. Water Pressure	bar	10	10	10	10	10
Operation Range	°C	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65
Max. Limit temperature	°C	≥ 71	≥ 71	≥ 71	≥ 71	≥ 71
General						
Electrical Supply	V AC-Hz	230 VAC-50 Hz				
Electrical consumption (Max-Std Pump)	Watt	120	130	135	155	170
Electrical consumption (Max-HE Pump)	Watt	60	70	80	110	130
Protection Class		IPX4D				
Expansion Vessel	lt	8				
Weight (Net)	kg	28,5				
Dimesions (HxWxD)	mm	678*410*288				
Flue Lengths						
C13 - 60/100 Max.	m	10	10	10	10	10
C13 - 80/125 Max.	m	20	20	20	20	20
C33 - 60/100 Max.	m	10	10	10	10	10
C33 - 80/125 Max.	m	20	20	20	20	20
C43 - 60/100 Max.	m	10	10	10	10	10
C53 - 60/100 Max.	m	10	10	10	10	10
C83 - 80/80 Max.	m	28	28	28	28	28
C83 - 80/80 Min.	m	3	3	3	3	3
B23 - 80 Max.	m	28	28	28	28	28
B33- 60/100 Max.	m	10	10	10	10	10
Emission Values						
CO ₂ ratio (@max-G20)	%	9,15 $\pm 0,2$	9,2 $\pm 0,2$	9,5 $\pm 0,2$	9,5 $\pm 0,2$	9,5 $\pm 0,2$
CO ₂ ratio (@min-G20)	%	8,9 $\pm 0,2$	8,9 $\pm 0,2$	8,9 $\pm 0,2$	8,9 $\pm 0,2$	8,9 $\pm 0,2$
CO ₂ ratio (@max-G31)	%	10,3 $\pm 0,2$	10,3 $\pm 0,2$	10,6 $\pm 0,2$	10,6 $\pm 0,2$	10,6 $\pm 0,2$
CO ₂ ratio (@min-G31)	%	9,7 $\pm 0,2$	9,7 $\pm 0,2$	9,9 $\pm 0,2$	9,9 $\pm 0,2$	9,9 $\pm 0,2$
Boiler Circuit (only valid for HST)						
Operation Range	°C	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65

Tablo 1

5.5- Devre Şeması

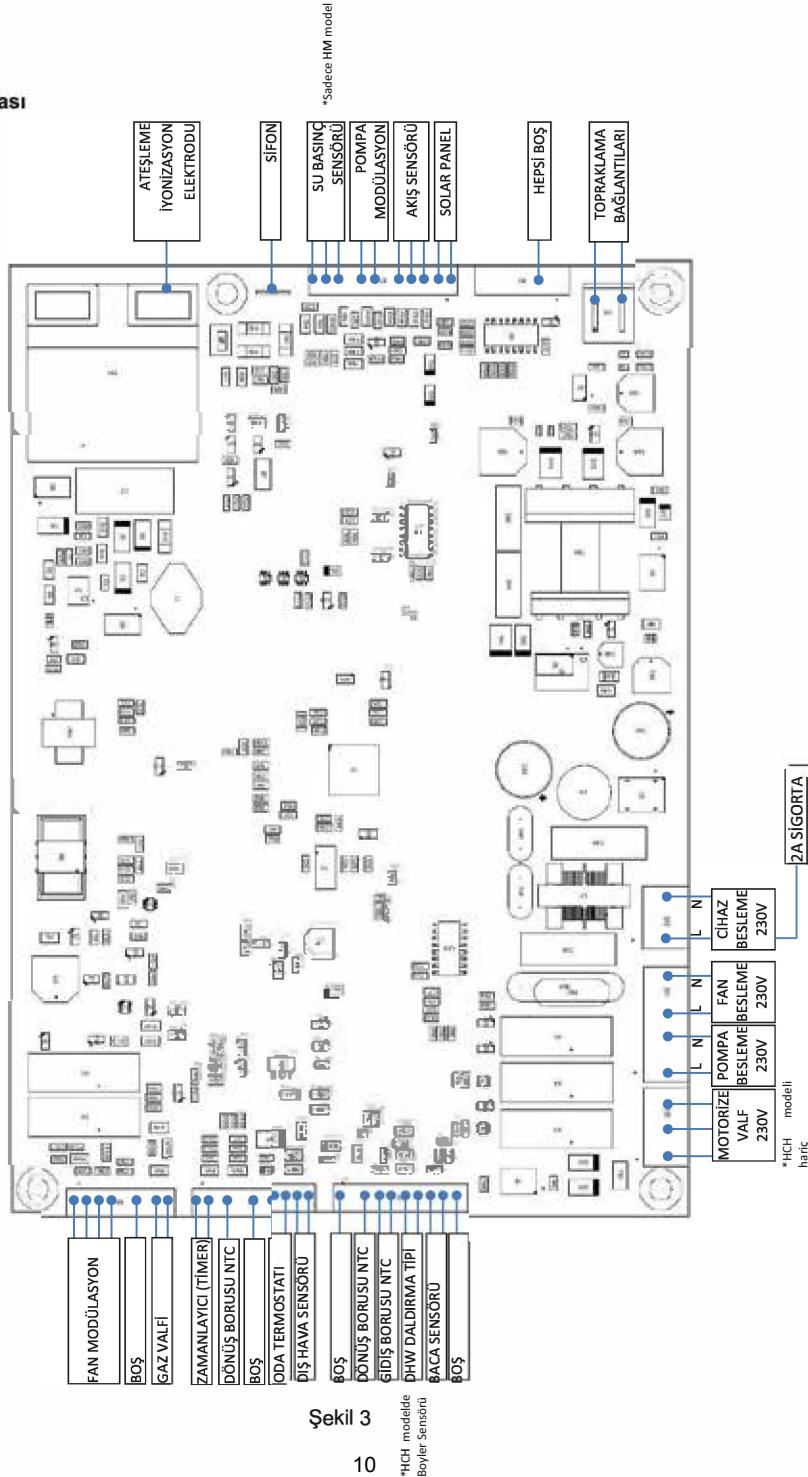


Şekil 3

6. AMBALAJ



DİKKAT: Cihazın nakliye ve depolanması sırasında karton ambalaj üzerindeki uyarılara dikkat edilmelidir.


- Cihaz, 735 x 345 x 490 (YxGxD) mm boyutlarında alt ve üst straforlar ile desteklenmiş şekilde karton bir kutu içerisinde teslim edilir.

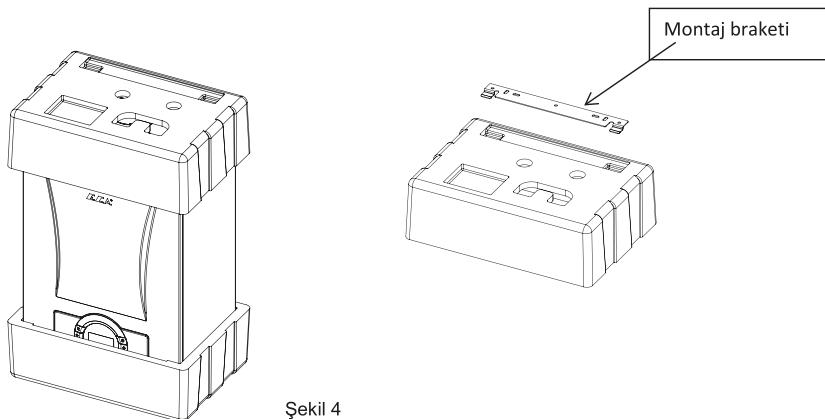

Şekil 4

- Cihazın montajı için gerekli olan parçalar (duvar askı braketi, su ve gaz bağlantıları için 5 adet conta, 3'er adet dübel ve tespit vidası) üst strafora konulmuştur. Kullanma kılavuzu, üst strafor ile kombi arasında bulunmaktadır.

- Cihazdan ayrı bir karton kutu içerisinde hermetik baca seti teslim edilir. Standart hermetik baca seti (\varnothing 60/100) aşağıdaki parçalardan oluşur (Şekil 5).

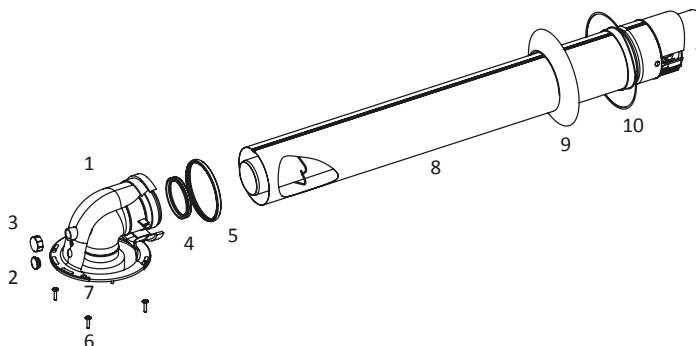

Şekil 5

1. 90° C Dirsek	6. Flanş Vidaları
2. Atık Gaz Tapası	7. Flanş Contası
3. Hava Giriş Tapası	8. Baca Çıkış Terminali
4. Sızdırmazlık Contası Ø 60	9. İç Duvar Bağlantı Flanşı
5. Sızdırmazlık Contası Ø 100	10. Dış Duvar Bağlantı Flanşı (EPDM)

Tablo 2

7.BACALAR

7.1- Baca Uzunlukları


Cihazın verimli ve doğru şekilde çalışmasını temin etmek üzere, kombi ile baca terminali arasındaki baca gazı bağlantıları, yoğunşalmalı kombiler için özel olarak tasarlanmış orijinal aksamlar kullanılarak yapılmalıdır.

Yoğunşalmalı kombilerden atık gazların taşınması için yoğunşamzsız baca gazı boru ve aksamları kullanılamaz. Yatay konsantrik bacalarda ise dışarıya bakan atık gaz borusu (iç boru) yukarı doğru, taze hava borusu (diş boru) aşağıya doğru eğimli olmalıdır. Orijinal baca seti yere paralel monte edildiğinde atık gaz borusu kendiliğinden yukarıya doğru eğimli olmaktadır.

Her 90 °dirsek için eşdeğer uzunluk : 1 m


Her 45 °dirsek için eşdeğer uzunluk : 0,5 m

7.2- Baca Tipleri

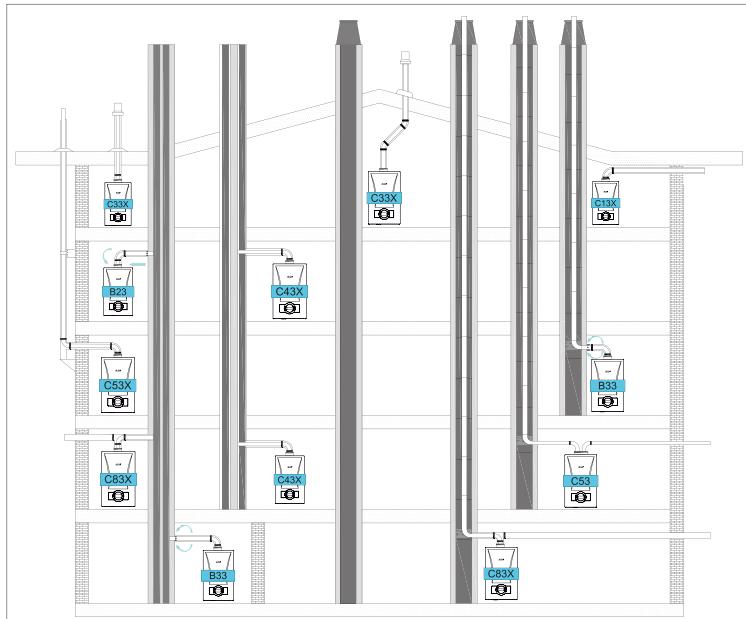

Şekil 6

7.3- Baca Çıkışlarının Yerleşimi İçin Mesafeler

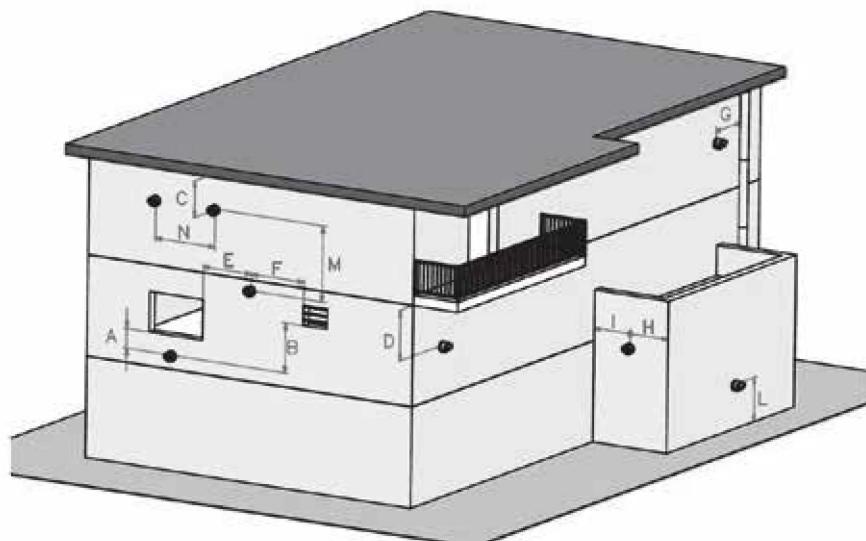


Şekil 7

KONUM	MESAFE (cm)	KONUM	MESAFE (cm)
A- Bir pencerenin altında	60	G- Düşey veya yatay boru yanında	60
B- Bir hava menfezi altında	60	H- Binanın dış köşesinden mesafe menfezinin altında	30
C- Yağmur kanalının altında	30	I- Binanın iç köşesinden mesafe	100
D- Balkon altında	30	L- Zeminden veya döşemeden	180
E- Bir pencerenin yanında	40	M- İki baca çıkıştı düşey mesafe	150
F- Bir hava menfezinin yanında	60	N- İki baca çıkıştı yatay mesafe	100


Tablo 3

Bacalar

7006990058 Ø60-100
Baca Seti Yoğuşmalı Dirsek
667 İç Kenetli Boru



7006990059
CCB İlave ve Baca Uzatması
Ø60-100 - 100 cm




7006990060
CCB İlave ve Baca Uzatması
Ø60-100 - 50 cm




7006990061
CCB İlave 90°Dirsek Ø60-100




7006990063-1.0
CCB Dikey Baca Terminali
Ø60-100 - 125 cm




7006990064-1.0
CCB Dikey Baca Adaptörü
Ø60-100




7006990065
CCB Eğik Çatı Adaptörü
Ø60-100




7006990066
CCB Düz Çatı Adaptörü Ø60-100




7006990067-1.0
CCB Yatay Hermetik Baca K
Ø80-125 - 76 cm



7006990068
CCB İlave Baca Uzatması
Ø80-125 - 50 cm




7006990069
CCB İlave Baca Uzatması
Ø80-125 - 100 cm




7006990070
CCB İlave 90° Dirsek Ø80-125



7006990071
CCB İlave 45° Dirsek Ø80-125




7006990072-1.0
CCB Dikey Baca Kiti Ø80-125



7006990073-1.0
CCB Baca Adaptörü Ø80-125



7006990074-1.0
CCB İkiz Baca Kiti Yatay 80-80




7006990076
CCB İlave Baca Uzatması
Ø80 - 50 cm




7006990077
CCB İlave Baca Uzatması
Ø80 - 100 cm




7006990078
CCB İlave 90° Dirsek Ø80




7006990080
CCB T-Adaptör Ø80




7006990081
CCB Yoğuşma Suyu Haznesi
Ø80




7006990062
CCB İlave 45° dirsek
Ø60



7006990079
CCB İlave 45°
dirsek Ø80



7006990368
CCB Gözetlemeli
dirsek Ø60/100



7006990373
CCB Gözetlemeli
dirsek Ø80/125




8.- MONTAJ

8.1- Cihazı Monte Edilecek Yerin Belirlenmesi

Cihazın monte edilebileceği yerler için TSE ve yetkili gaz kuruluşlarında verilen bir takım sınırlamaların yanında, servis, bakım ve kullanım açısından cihazın etrafında kalması gereken mesafeler Şekil 8'de görüldüğü gibi olmalıdır.

Şekil 8: Cihazın üstten ve yan cephelerden kalması gereken minimum mesafeleri gösterir (Boyuşlar mm olarak verilmiştir).

Kombinin servis ve bakım işlemlerinin doğru yapılabilmesi için montajın aşağıdaki minimum mesafelere uygun olarak yapılması önerilmektedir. Kombinin konumu teknik kurallara uygun olarak kontrol edilmelidir.

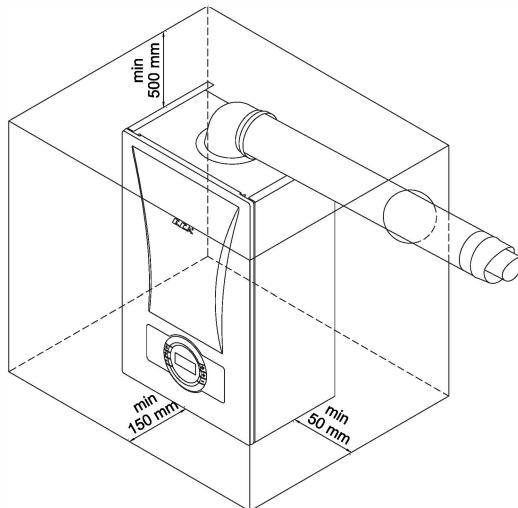

Şekil 8



BİLGİ

- Cihaz deniz seviyesinden 2000 m yüksek olan rakımlarda kullanılamaz.



BİLGİ

- Kombi içi servis operasyonlarında yan panellerin çıkarılma ihtiyacı yoktur. Min. 50 mm boşluklar, olası yan panel sacı değişimindeki pay dikkate alınarak verilmiştir.



BİLGİ

- Kombinizi direkt güneş ışınlarına maruz kalacak yerlere monte etmeyiniz. Güneş ışınları, zaman içinde cihazınızın dış yüzeyinde renk değişikliğine sebep olabilir.
- Cihazın montajı yapılacak ortam sıcaklığı $5 - 35^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır.

-Maksimum ısıtma gücünde cihazın dış yüzey sıcaklığı 85°C 'den yukarı çıkmadığından yanabilen yapı malzeme ve elemanlarına karşı özel koruyucu tedbir gerekli değildir.

8.2- Ortam Havasından Bağımsız İşletim (C Tipi)



TEHLİKE: Yoğunlaşmış kombinizin monte edilecek yeri ve atık gaz baca bağlantısı TSE yetkili gaz kuruluşlarında belirtilen talimatlara uymalıdır.

C Tipi (hermetik) cihazlar, dış ortam montajları için uygun değildir. Bu cihazlar bina içine monte edilmelidir.

C Tipi kombiler bulundukları ortamdan yalıtılmış özellikle olsalar bile herhangi bir gaz kaçağı durumunda monte edildikleri yerin TSE ve yetkili gaz kuruluşlarında gerekli görülen havalandırma talimatlarına uygun olmalıdır.



TEHLİKE: Havalandırma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayınız.

Baca çıkış terminali, hava girişinin ve atık gaz çıkışının kesintisiz olarak sağlanabileceği bir dış ortama açılmalıdır.

- Baca çıkış yeri belirlenirken TSE ve yetkili gaz kuruluşlarında belirtilen talimatlara uymalıdır.
- Yoğunlaşmış kombi yatay baca kiti uygulamalarında baca bağlantı, yoğunlaşma suyunun cihaza geri dönüşüne izin verecek şekilde 2° veya 3° yukarı meyil alacak biçimde monte edilmelidir.



BİLGİ

- Yoğunlaşmalı kombi atık gaz borusunun içi her zaman nemlidir.




BİLGİ

- Soğuk veya aşırı nemli hava şartlarında, atık gaz içindeki su buharı bacayı terk ederken yoğunşabilir.

8.3- Cihazın Duvara Asılması

Kombinin asılacağı yer belirlendikten sonra;

- Cihazın kullanım kılavuzu içinde yer alan montaj şablonu (Sayfa 30 - 31) kullanılarak, duvar askı braketinin ve montaj braketinin tespit vidalarının yerleri işaretlenir.
- İşaretlenen yerler delindikten sonra cihazın ambalajı içinden çıkan dübel ve tespit vidaları ile duvar askı braketi ve montaj braketi, duvara iyice sabitlenir.
- Son olarak kombinin arka yüzeyinde bulunan askı braketi, duvara monte ettiğiniz askı braketinin üstündeki kancaların üzerine oturtularak kombi duvara asılır.

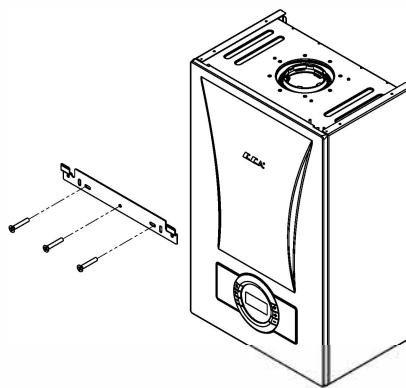

Şekil 9

9.- BAĞLANTILAR

9.1- Yoğunlaşma Suyu Tahliye Bağlantısı



Yoğunşamalı kombilerde yanma esnasında yoğunlaşma meydana gelmektedir. Yoğunlaşma suyu miktarı cihazın çalışma şartlarına göre farklılık gösterir. 1 m^3 doğalgaz tüketilmesi ile maksimum 1.7 litre yoğunlaşma suyu meydana gelir.

- Yoğunlaşma suyu, sifonun ucuna bağlanan plastik bir hortum yardımı ile bir giderde bağlanmalıdır. Gider bağlantısı için standart gider hortumu kullanımı önerilmektedir. Hortumun üzerine 1 adet kablo bağlı ilavesi, sabitleme için yapılmalıdır.
- Eğer tahliye hortumu bina dışından bir giderde bağlanacak ise hortumun donmaması için gerekiyorsa izolasyon yapılmalıdır.
- Yoğunlaşma suyu tahliye hortumu ve ara bağlantı parçaları plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Tahliye hortumunda akışın iyi sağlanabilmesi için bütün yatay hortum bağlantıları 2° veya 3° aşağı doğru meyille yapılmalıdır.



Şekil 10

9.2- Gaz ve Su Borusu Bağlantıları


- D varo sabitlenmiş montaj braket ile kombi arasındaki su ve gaz bağlantıları boru grubu ve nipeller ile şekilde görüldüğü gibi monte edilir.

9.2.1- HM Model

- a) Kalorifer borusu 3/4" gidiş hattı (sıcak)
 - b) Kullanım suyu borusu 1/2" çıkış hattı (sıcak)
 - c) Gaz giriş borusu hattı 3/4"
 - d) Kullanım suyu borusu 1/2" giriş hattı (soğuk)
 - e) Kalorifer borusu 3/4" dönüş hattı (soğuk)
- Su ve gaz boru hatlarına kendi çaplarına uygun birer vana yerleştirilmelidir. Ayrıca, kullanım suyu borusu (1/2") giriş ve kalorifer borusu (3/4") dönüş hatlarına pislik tutucu konmalıdır.

- 3 bar emniyet ventilinden çıkan hortum pis su gider hattına bağlanmalıdır.


- Cihaz ile bina içi gaz hattı arasındaki bağlantı, esnek bir bağlantı elemanı (flexible boru) ile yapılmalıdır.

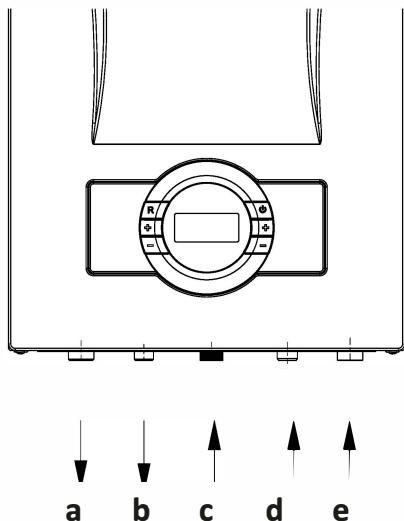

Şekil 11


9.2.2- HCH Model

- a) Kalorifer borusu 3/4" gidiş hattı (sıcak)
- b) Tesisat Doldurma hattı 1/2"
- c) Gaz giriş borusu hattı 3/4"
- d) Kalorifer borusu 3/4" dönüş hattı (soğuk)

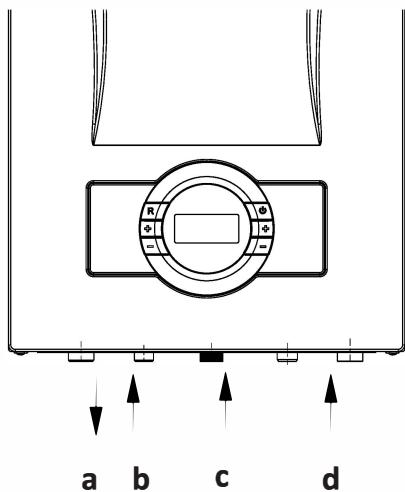

9.2.3- HST Model

- a) Kalorifer borusu 3/4" gidiş hattı (sıcak)
- b) Boyler gidiş hattı 1/2" (sıcak)
- c) Gaz giriş borusu hattı 3/4"
- d) Boyler dönüş hattı 1/2" (soğuk)
- e) Tesisat Doldurma hattı 1/2"
- f) Kalorifer borusu 3/4" dönüş hattı (soğuk)

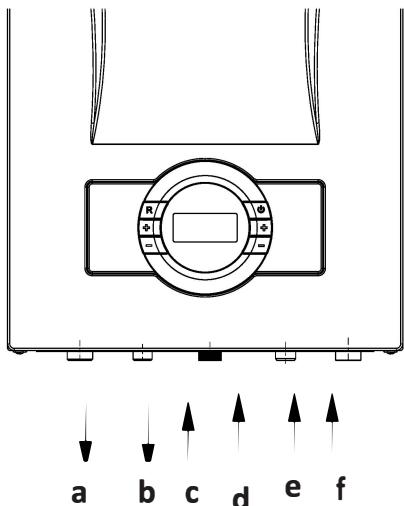

9.3- Elektrik Bağlantısı

Kombiniz mutlaka 230V AC 50 Hz'lik gerilim sağlayabilecek topraklı priz hattına bağlanmalıdır. Voltaj dalgalanmaları sebebi ile oluşan kart arızaları garanti kapsamı dışındadır.



TEHLİKE: Cihazı elektrik bağlantısı yapılmırken, elektrik hattında kesinlikle gerilim olmamasına dikkat edilmelidir.



TEHLİKE: Besleme kablosunun hasar görmesi halinde üretici firma ya da yetkili servis veya eşit derecede kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.



DİKKAT: Kombinin elektrik tesisat bağlantısında minimum kontak açığı 3 mm olan 2 Amper çift kutuplu bir sigorta kullanılmalıdır.



DİKKAT: Cihazın montajının yapılacağı elektrik tesisatı kablo çapı (izolasyon dahil) en az 14 mm ve kullanılan boru çapı en az 16 mm olmalıdır.

9.4- Oda Termostati

Sistemin ısıtma kontrolünü sağlamak için cihazınız ile uyumlu opsiyonel olan oda termostatlarından biri kullanılabilir.



E.C.A. On/Off Oda Termostat
T6360
7006901312



E.C.A. Dijital Oda Termostat Modülasyonlu,
Programlanabilir LAGO FB OT
7006902518



E.C.A. Akıllı Kombi Kiti
7006907531



E.C.A. Dijital Oda Termostati Kablosuz,
Programlanabilir CM727
7006902046



E.C.A. Dijital Oda Termostati
Honeywell DT90
7006902502



E.C.A. On/Off Kablosuz Oda Termostati 7006907522
E.C.A. On/Off Kablolul Oda Termostati 7006907519



E.C.A. Programlanabilir Dijital Oda
Termostati - CM707 7006901313
Kablosuz 7006901501


Şekil 12

9.5- Dış Hava Sensörü

Cihaza oda termostati veya dış hava sensör bağlantı yapılması için, kumanda paneli arkasındaki bağlantılar kullanılır. Oda termostatı için kumanda paneli arkasında bulunan köprülü kablo bağlantısı çıkarılarak bağlantı yapılır, dış hava sensörü için ise klemens üzerindeki boş soketlere bağlantı yapılması gereklidir.




- Opsiyonel olarak kombi modellerine göre temin edilebilir.
- Dış hava sıcaklığına göre kombinin çalışmasını sağlar.

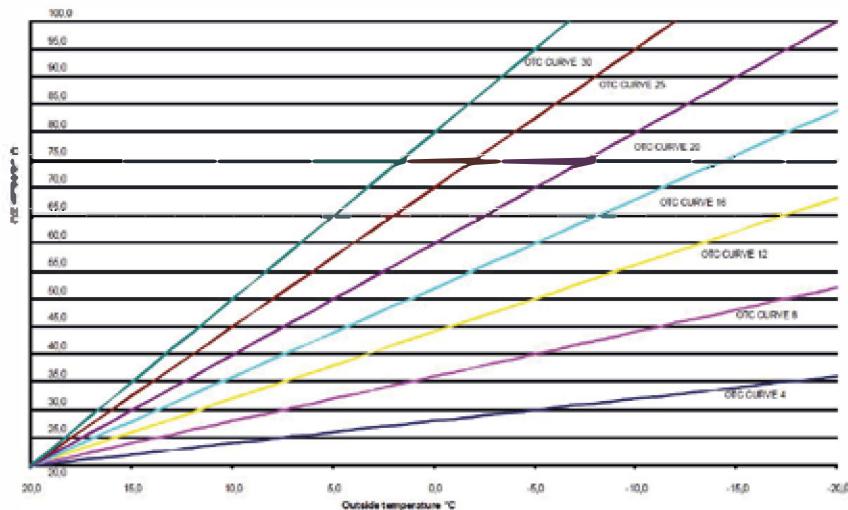

Şekil 13

9.6- Kontrolör Bağlantılarının Yapılması

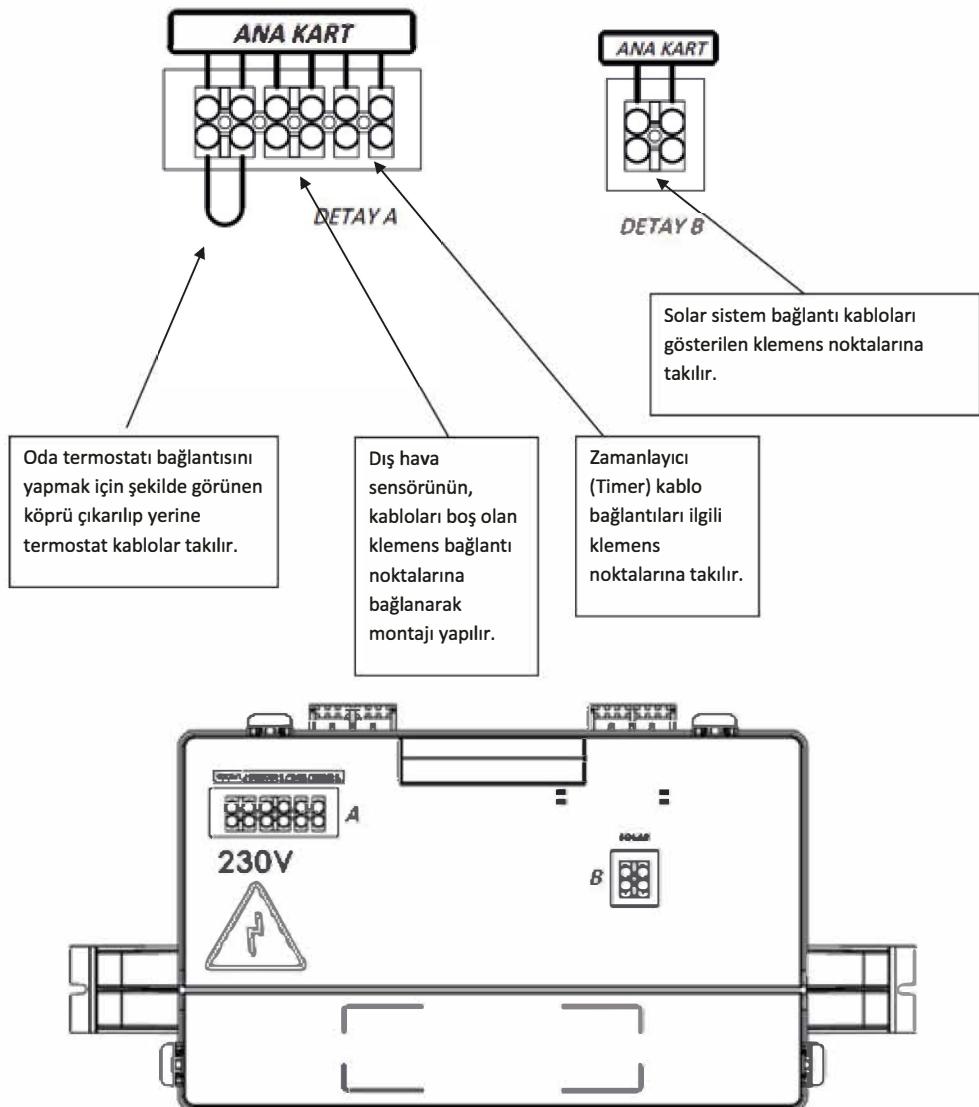

- Oda termostati bağlantısındaki köprüyü iptal ediniz.
- Kombinizde sadece E.C.A. yetkili servislerinin uygun gördüğü oda termostatları kullanılmalıdır. Aksi durumda, cihazınızın arızalanmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda sorumluluk kabul edilmez.



Oda termostatı, dış hava sensörü veya zamanlayıcı montajlarının E.C.A yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

10- İLK ÇALIŞTIRMA, KULLANIM VE CİHAZIN KAPATILMASI

10.1- İlk Çalıştırma, Kombiye ve Kalorifer Tesisatına Su Doldurulması

- Öncelikle kombi elektrik bağlantısı yapılır. Cihazın elektrik bağlantısı cihaz için yeterli gerilimi (230 VAC. 50 Hz), sağlayabilecek bir topraklı priz hattına bağlanmış olmalıdır.
- Tüm radyatör vanaları açılır.
- Kombinin kalorifer gidis - dönüş hatlarının vanaları açık olmalıdır. Kontrol ediniz.
- Bu işlemlerden sonra doldurma vanası yavaşça açılarak su doldurma işlemi başlatılır. LCD ekran üzerinden 1,5– 2 bar su basıncı değeri okunana kadar doldurma işlemine devam edilir ve sonra doldurma vanası kapatılır.
- Su basıncı 0,8 bar üzerine çıktıgı zaman LCD ekranda "AP" yazısı görünür ve kombi otomatik hava boşaltma moduna geçecektir. Bu durumda kesinlikle "RESET" e basmadan 160 sn. süren modu tamamlamasını bekleyiniz.
- Basınç göstergesindeki su basıncı sık sık kontrol edin ve sistem soğuk iken 1,5-2 bar arası olmasına dikkat edin. Eğer basınç sık sık düşüyorsa sisteme bir su kaçağı söz konusu demektir. Bu durumda bir tesisatçı çağrırmak gereklidir.



Şekil 14



DİKKAT: Su doldurma vanasını mutlaka kapatınız, tesisat suyu akarak ortama zarar verebilir.

- Kalorifer tesisatının havasının alınabilmesi için radyatör purjörleri gevşetilerek su gelene kadar havanın dışarı çıkışmasına izin verilir. Bu işlem tüm radyatörler için yapılır.
- LCD ekran üzerinden basınç tekrar kontrol edilir. Doldurma vanası açılarak tekrar 1,5 – 2 bar seviyesine çıkartılır.
- Kalorifer tesisatında tekrar hava olup olmadığı radyatör purjörlerinden bakılır. Tam verimli işinma için tüm hava tesisattan tahliye edilmelidir.
- Son olarak radyatör ve tesisat borularında herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz.



Eşanjörün kireçlenmesini önlemek amacıyla kombi tesisatında kullanılacak suyun pH

DİKKAT: değeri 7,5-9,5 aralığında olmalıdır.

Tesisatta alüminyum parçalar mevcut ise pH değeri 8,5'ten küçük olmalıdır.

Kombi tesisatında kullanılacak suyun sertlik değeri 5°f-15°f aralığında olmalıdır.

Sıcak su musluğunu açarak kullanım suyu tesisatını kontrol ediniz. Tesisat borularında herhangi bir sızıntı olup olmadığına bakınız.

Atık gaz baca grubu talimatlarına uygun olarak orjinal parçalardan kurulmuş olmalıdır.

Gaz hattı, yetkili gaz kuruluşu tarafından kontrol edilmiş ve açık olmalıdır. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasından sonra cihazın işletmeye alınması için yetkili servis çağrılmalıdır.

Cihazın ilk çalıştırılması kesinlikle yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

• Cihazın tesisinin ardından ilk çalıştırılması sonunda, yetkili servisten cihazın çalıştırılması ve güvenlik tertibatları hakkında bilgi isteyiniz.

10.2- Cihazın Kullanımı

10.2.1- Cihazın Kapatılması

Açma/kapama butonuna 3 saniye basılı tutarak kombiyi kapatabilirsiniz.

Ekran 1 dk. sonra kapanacaktır.

Donma koruma fonksiyonu aktif olarak kalır.

11- KUMANDA PANELİ

11.1-Tuş Fonksiyonları

Kumanda aşağıdaki şekilde 15'te görüldüğü üzere ilgili elemanlardan oluşur.



Şekil 15 Kumanda Paneli

1

Konum Seçme Düğmesi

Konum seçme düğmesine birer kez basarak kiş moduna alma ve yaz moduna alma şeklinde konum değiştirilebilir. Eğer 3 saniye boyunca düğmeye basılı tutulursa cihaz "bekleme" konumuna geçecektir. Cihazı çalışma konumuna almak için düğmeye 1 kez basılması yeterli olacaktır.

2

Reset Düğmesi

Ana fonksiyonlar :

- Kalıcı hata durumundan çıkış işlemi (EXX)
- ECO modu aktifleştirme
- Comfort modu aktifleştirme

Cihazınız arıza yaptığı zaman arıza kodu ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. Kalıcı (EXX) ve geçici (FXX) arızalar olmak üzere 2 tip arıza çeşidi bulunmaktadır. Kalıcı hata durumu oluşturduğu zaman (EXX), LCD ekran'dan hata kodunu gidebilmesi için öncelikle hatanın düzeltmesi gerekmekte sonrasında "Reset" tuşuna 1 kez basılarak da cihaz normal çalışma durumuna geçebilmektedir. Geçici hata durumunda ise (FXX) "Reset" tuşu ile hata LCD ekran'dan giderilemez. Bu hata durumu düzeldiği zaman LCD ekran'dan otomatik olarak hata kodu kaybolur. Cihaz ilk çalıştığında, Comfort modunda çalışmaya başlayacaktır.

Comfort modunda çalışır haldeyken Reset düğmesine bir kez basıldığında cihaz Eco moduna geçecektir. Ardından tekrar Reset düğmesine basıldığında cihaz Comfort moduna geçecektir.

3

Kullanım Suyu Isıtma Sıcaklık Arttırma Düğmesi

Kullanım suyu ısıtma sıcaklık artırma düğmesi sayesinde kullanım suyunun sıcaklığı 65°C 'ye kadar arttırılabilir.

4

Kalorifer Devresi Isıtma Sıcaklık Arttırma Düğmesi

Kalorifer devresi ısıtma sıcaklık artırma düğmesi sayesinde kalorifer devresindeki ısıtma suyunun sıcaklığı 80°C 'ye kadar arttırılabilir.

5

Kullanım Suyu Isıtma Sıcaklık Azaltma Düğmesi

Kullanım suyu ısıtma sıcaklık azaltma düğmesi sayesinde kullanım suyunun sıcaklığı 30°C 'ye kadar azaltılabilir.


6

Kalorifer Devresi Isıtma Sıcaklık Azaltma Düğmesi

Kalorifer devresi ısıtma sıcaklık azaltma düğmesi sayesinde kalorifer devresindeki ısıtma suyunun sıcaklığı 30°C 'ye kadar azaltılabilir.

11.2- LCD Ekran :

LCD ekran aşağıdaki şekilde tanımları yapılan şekilleri gösterir.

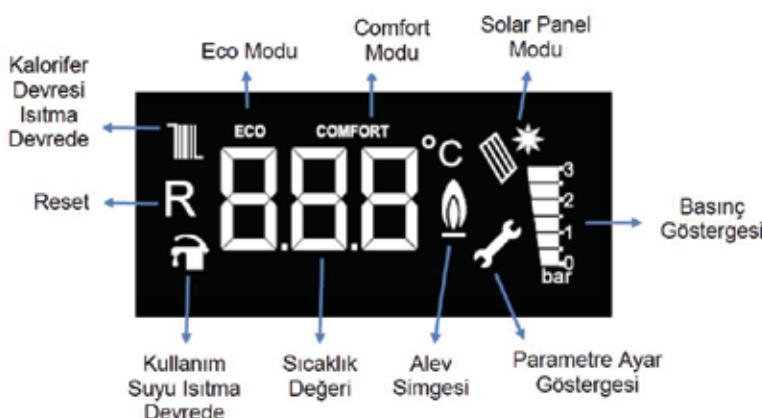

Şekil 16 LCD Ekran Sembollerİ

11.2.1-Alev Simgesi : %0 - %50 kapasite arasında çalışırken simge tek kademe, %50-%100 kapasite aralığında çalışırken 2 kademe olarak LCD ekran'da görünür.

11.2.2- Basınç Göstergesi : LCD ekranda 0-0,5-1-1,5-2-2,5-3 bar su basınç değerleri gösterilir. Bu değerlerin arasındaki değerler skalada gösterilmez. Sadece F37 (Düşük su basınç hatası) hatası sonrası su dolumu yapılrken, sıcaklık değeri bölümünde basınç değeri gösterilir.

11.3- Çalışma Fonksiyonları :

11.3.1- Bekleme Modu (OFF Mode) : Cihazın bekleme konumuna alınabildiği moddur. Bu moda alındığı zaman kalorifer ve kullanım suyu ısıtma talepleri yapılamaz. OFF moduna almak için -1- numaralı butona (konum seçme düğmesi) 3 saniye sürekli basılı tutmak gereklidir. Ekranda -OFF- yazısı görüldüğünde mod aktifleşmiştir.

11.3.2- Hava Tahliye Modu (AP Mode): Cihazın 160 sn boyunca merkezi ısıtma tesisatındaki havayı boşaltmak için otomatik uyguladığı işlemidir. Bu mod boyunca ekranda "AP" yazısı görünür. Sirkülasyon pompası her 20 saniye içinde 15 sn çalışır, 5 saniye durur. Üç yollu vana motoru da 40 saniyede bir CH-DHW arasında konum değiştirir. Bu modun uygulandığı durumla aşağıda listelenmiştir.

- Cihaza ilk kez elektrik verildiği zaman ya da elektriği kapatılıp açıldıkten sonra,
- Aşırı ısınma hatası sonrasında (E03) Reset işlemi ardından,
- Yüksek su basıncı (F40) veya düşük su basıncı (F37) hatası geçiktan sonra,



BİLGİ

AP Modu çalışırken kesinlikle "RESET" e basmayınız.

11.3.3- Kış Modu - Kalorifer Isıtma (Winter Mode - Radiator Heating) : Bekleme konumundaki cihaz kış konumuna ayarlandığı takdirde cihaz kullanım suyu ihtiyacı olana kadar kalorifer devresindeki suyu ısıtacaktır. Kış modunda LCD ekranda hem musluk hem petek simgesi aynı anda görülmektedir.

Kalorifer devresinde ısıtma isteği olduğu zaman petek simgesi yanıp söner (1 kez/saniye), musluk simgesi sabit kalır. Kullanım suyu ısıtma isteği olduğu zaman musluk simgesi yanıp söner (1 kez/saniye), petek simgesi sabit kalır. Bu mod da kalorifer devre sıcaklığı 30-80 °C arasında ayarlanabilir. Yerden ısıtma kullanıcıları için sıcaklık aralığı 30-45 °C arasında ayarlanabilir.

11.3.4- Yaz Modu: OFF konumundaki cihaz yaz konumuna ayarlandığı takdirde cihaz sadece kullanım suyu taleplerine cevap verecektir. Yaz modunda LCD ekranda musluk simgesi sabit görünür, petek simgesi görünmez. Kullanım suyu ısıtma talebi olduğu zaman musluk simgesi yanıp söner (1 kez/saniye). Bu modda kullanım suyu ısıtma sıcaklığı 30-65 C arasında ayarlanabilir.

11.3.5- Comfort Modu : Cihazın standart çalışma modu Comfort modudur. "Reset" tuşuna basılarak Eco-Comfort modları arasında geçiş sağlanabilir. Comfort modu aktif olduğu zaman LCD ekranda "Comfort" simgesi görünür. Comfort modu sadece kalorifer devresi içindir. Kullanım suyu devresine etkisi yoktur. Cihaz bu mod da modülatyonlu çalışma yaparak hızlı ısıtma taleplerine cevap verir.

11.3.6- ECO Modu : - Reset – tuşuna basılarak Eco-Comfort modları arasında geçiş sağlanabilir. Eco modu aktif olduğu zaman LCD ekranda "Eco" simgesi görünür. Eco modu sadece kalorifer devresi içindir. Kullanım suyu devresine etkisi yoktur. Cihaz bu mod da on-off çalışma yaparak yakıt tasarrufu sağlar.



11.3.7- Bakım Hatırlatıcı Modu : Cihazın yıllık bakım zamanının geldiğini hatırlatan moddur. Bu mod aktif olduğu zaman ekranda "ASE" yazısı görünür ve cihaz ısıtma ihtiyaçlarını aksatmadan yerine getirir. "ASE" yazısını gördüğünüz zaman yıllık bakım işlemi için E.C.A yetkili servisleri ile iletişime geçiniz.

11.3.7- Donma Koruma Modu : Kış sezonu boyunca, tesisat suyu sıcaklığı 6°C'nin altına düştüğünde donma koruması fonksiyonu devreye girer ve tesisat suyu çıkış 15°C'ye yükselinceye kadar cihazınız çalışmaya devam eder. Donma koruması fonksiyonunun çalışabilmesi için aşağıdaki şartların müsteri tarafından kontrol edilerek sağlanması gereklidir.

- Cihazın elektrik beslemesi mutlaka açık olmalıdır.
- Gaz vanası ve radyatör vanaları açık olmalıdır.
- Sistem su basıncı uygun olmalıdır.
- Donma koruması fonksiyonu cihazınızı korumaya yardımcı olur, tesisatınızı korumaz.
- Donma riski olan yerlerde cihaz çalıştırılmayacak ise suyunun boşaltılması veya antifriz kullanılması gerekmektedir.

12- GAZ DÖNÜŞÜMÜ



LPG'den doğalgaza veya doğalgazdan LPG'ye gaz dönüşüm işlemi kesinlikle yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Cihaz satın alındıktan sonra gaz dönüşümü talebinde bulunulursa bu işlem ücretle tabidir.

Gaz dönüşüm işlemi için, dönüşüm kiti kullanılması gereklidir. Dönüşüm kiti, 1 adet gaz kısma pulu, 1 adet klingerit conta ve 1 adet gaz dönüşüm etiketi içermektedir. Gaz dönüşümü için yapılacak işlemler;

- Dönüşüm kiti içerisindeki parçaların montajı
- Gaz ayarı
- Parametre değişimi (Doğalgaz için P01 :0, LPG için P01: 1)

13-HATA KODLARI VE TANIMLARI

Hata Kodu	Hata Tipi	Muhtemel Neden	Çözüm
E01	Ateşleme Hatası	Kombiye gaz gitmiyor.	1-Gaz vanasının açık olduğunu kontrol ediniz. 2- Hatta gaz olup olmadığını kontrol ediniz. 3- Reset butonuna basınız. 4- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E02	Yanlış Alev Sinyali	Gaz valfi kapalı iken brülörde alev algılanırsa meydana gelir.	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E03	Aşırı Sıcaklık Uyarısı	Gidiş veya dönüş sıcaklığının 90°C'yi aşması durumunda meydana gelir.	1-Kombinin tesisat su vanlarının açık olduğunu kontrol ediniz. 2- Kombi kiş modunda bu hatayı verdiyse en az 1 radyatörün vanalarının açık olduğunu kontrol ediniz. 3- Reset butonuna basınız. 4- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E05	Fandan 1 dakikadan uzun süre geri bildirim alınamaması	Fan ya da fan kablosu sorunu	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E08	Alev Devresi Hatası	Elektronik kart arızalı olabilir.	1- Reset butonuna basınız. 2-Ateşleme elektrot kablosunu kontrol ediniz. 3- Ateşleme elektrodunu kontrol ediniz. 1- Elektronik kart değişimi yapınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E09	Valf geri bildirim vermiyor	Gaz valfi arızalı olabiiir.	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E12	EEPROM Kontrol Hatası	Elektronik kart arızalı olabilir.	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E15	Sıcaklık Sensörleri Ölçüm Sapma Hatası	Sıcaklık sensörleri arızalı olabilir.	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E16	Gidiş Suyu Sıcaklık Sensör Hatası	Gidiş suyu sıcaklık sensöründen sıcaklık değişimi algılanmıyor.	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E17	Dönüş Suyu Sıcaklık Sensör Hatası	Dönüş suyu sıcaklık sensöründen sıcaklık değişimi algılanmıyor.	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E18	Sıcaklık Sensör Hatası	Sıcaklık sensörü üzerindeki sıcaklık değişimi çok fazla (30°C)	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E21	Analog-Dijital Çevirici (ADC) Hatası	Elektronik kart arızalı olabilir.	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E35	Gidiş suyu sıcaklık sensör hatalı	Gidiş suyu sıcaklık sensörü kısa veya açık devre	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.

E80	Dönüş suyu ve gidiş suyu sıcaklık sensörü arasında sıcaklık fark hatası	Dönüş suyu sıcaklık sensör sıcaklığı-gidiş suyu sensör sıcaklığından fazla	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
E82	Alev kaybı hatası (4 dakika içerisinde 3'den fazla alev kaybı)	Alev algılama sorunu	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F07	Aşırı Baca Gazı Sıcaklık Hatası	Baca gazı sıcaklığının 950C'yi aşığında meydana gelir.	1- E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F13	Fazla resetleme Hatası	1 saat içinde 5'ten fazla Reset tuşuna basılması	1- E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F25	Elektronik Kart Arızası	Elektronik kart yazılımı hatası	1- E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F34	Düşük Besleme gerilimi	Besleme geriliminin 170V altına düşüğünde oluşur.	1- E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F37	Düşük Su basıncı Hatası	Su basıncı sensörü cihazınız için sakincalı düşük su basıncı (0.4 bar) algılandığında meydana gelir.	1- Cihazınızın kalorifer devresi su basıncını kontrol edin. 2- Basınç değeri 1,5-2 Bar'a ulaşınca kadar sistemi su ile doldurun.(0,8 bar üzeri basınçlarda cihaz arızadan çıkışacaktır.) 3- Vanalarınızı ve tesisatınızı kaçaklara karşı kontrol ediniz. 4- Problem devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F39	Dış Hava Sensör Hatası	Dış hava sensörü arızalı olabilir.	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F40	Yüksek Su Basıncı Hatası	Su basıncı sensörü cihazınız için sakincalı yüksek su basıncı ($3,3\pm0,3$ bar) algılandığında meydana gelir.	1-Cihazınızın kalorifer devresi su basıncını kontrol edin. 2-Cihazın elektrik bağlantısını kesip tekrar çalıştırın. 3- Hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F47	Su Basıncı Sensörü Hatası	Su basıncı sensörü takılı değil ya da temassızlık var.	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F50	Boiler Sensör Hatası	Boiler sensörü arızalı olabilir.	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F51	PT1000 solar sensör hatası	PT1000 solar sensörü arızalı olabilir.	1- Reset butonuna basınız. 2- Reset sonrası hata devam ediyorsa (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F52	Kullanım suyu sıcaklık sensörü hatası	Kullanım suyu sıcaklık sensörü arızalı olabilir.	1- E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F53	Baca gazı sıcaklık sensörü hatası	Baca gazı sıcaklık sensörü kısa veya açık devre	1- E.C.A yetkili servisine haber veriniz.
F81	Sıcaklık sensörü sapma testi beklemesi	Sıcaklık sensörleri arızalı olabilir.	1- E.C.A yetkili servisine haber veriniz.

Tablo 4

14- ÜRÜN İLE İLGİLİ FAYDALI BİLGİLER

14.1- Kombinin Güvenliği ve Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler

Binanızın izolasyonu son derece önemlidir. Duvarları yalıtılmış mantolama yapılmış çift camlı evlerde ısı kaybı en aza indiğinden önemli derecede enerji tasarrufu sağlanır.

- Radyatörlerinizde Termostatik vana kullanılması oda sıcaklığının sabit kalmasını veya tasarruf yapılmasını sağlar.
- Uzun süre kullanılmayacak odalardaki radyatör vanaları kısılması ve kapılarının kapalı tutulması yakıt tüketimini azaltır.
- Cihazınızla birlikte program saatı kullanırsanız kombiniz ayarladığınız saatlerde çalışır ve daha az yakıt tüketir.
- Kombinizi oda termostatı ile kullanırsanız mekan sıcaklığını ayarladığınız seviyede tutarak daha az yakıt tüketimi sağlar.
- Radyatör üst ve önlerinin mobilya benzeri şeylerle kapatılması sıcak hava sirkülasyonunu olumsuz etkilediğinden ortamın ısınmasına engel olur ve yakıt tüketimi artar.
- Gece geç saatlerde cihazınızı çalışır durumda bırakıcasanız kalorifer devresi su sıcaklığının düşük tutulması tasarruf sağlayacaktır.
- Oda sıcaklığının yüksek olduğunu hissediyorsanız pencere açmak yerine radyatör vanaları kısılmalıdır.

14.2- Tesisat Tıkanıklıkları

- Genellikle demir borulu eski tesisatlarda, cihazın ilk işletmeye alınmasını takiben kısa bir süre sonra tıkanıklıklarla karşılaşmaktadır.
- Tesisat tıkanlığı ile karşılaşılması durumunda tesisat suyunu inhibitor (Sentinel X400, vb.) ilave edilmelidir.

14.3- Kombinin Temizliği

Kombinin dış kasasını yumuşak nemli bir bezle silerek temiz tutun. Sert, aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Kombinin garanti süresi içerisinde ve garanti süresi dolduktan sonra periyodik olarak kiş mevsimi öncesinde yılda 1 kere bakım yapmanız, güvenli kullanımınızı, yakıtta tasarruf etmenizi ve cihazın kullanım ömrünün uzamasını sağlar. İlgili bakım zamanları, kombi tarafından otomatik olarak hatırlatılacaktır.

Periyodik bakımları mutlaka E.C.A. Yetkili Servislerine yapınız.

Cihazın عمر uzunluğunu ve güvenliğini garantilemek için sadece orijinal yedek parça kullanınız.

Yetkisiz servis ve kişilerce yapılacak bakım işlemi sonucu cihaz veya çevresindeki eşya ve canlılara gelebilecek zararlardan E.C.A. sorumlu olmayacağından emin olun.

14.4- GARANTİ SÜRESİ UZATMA VE GARANTİ YILDIZLARI

14.4.1- ARTI GARANTİ

Kombinizin ilk çalışma tarihinden itibaren 3 yıllık fabrika garantisinin içerisinde "Artı Garanti" hizmetinden faydalananız cihazınızın garanti süresini 1 yıldan 3 yila kadar uzatabilirsiniz. İlave garanti süresinde (Artı 1, 2, 3) kombinizde oluşacak arıza durumunda işçilik, yedek parça ve yol masrafı için ayrıca bir ücret alınmaz. Sözleşme süresince yılda 1 kere olmak üzere kombi genel bakımı E.C.A. Yetkili Servisi tarafından ücretsiz gerçekleştirilebilir.

14.4.2- GARANTİ YILDIZLARI

Garanti süresi dolan, güvenle kullandığınız E.C.A. kombilerinizi isteğinize göre 1 ile 3 yıl arasında tekrar garanti kapsamına alabilirsiniz. Garanti Yıldızları İlave garanti sözleşmesi ile 3 yıla kadar yedek parça, işçilik ve yol ücreti alınmadan garanti süresi dolan kombinize bakım yapılır.


Her yıl bir adet genel bakım hizmeti ücretsiz olarak sunulur. Ayrıca 24 saat boyunca Çağrı Merkezi 444 0 322 numaralı hattımıza yaptığınız başvurularınıza 3 saat içinde cevap verilir ve kombinize hizmet ulaştırılır.

Not: Bu garanti maksimum 8 yıllık kombileriniz için ve doğalgaz kullanılan illerde geçerlidir.

15- EKLER


15.1- Pompa Basma Yüksekliği – Debi Karakteristik Eğrisi

15-60 (24-28-30 kW modeller için)

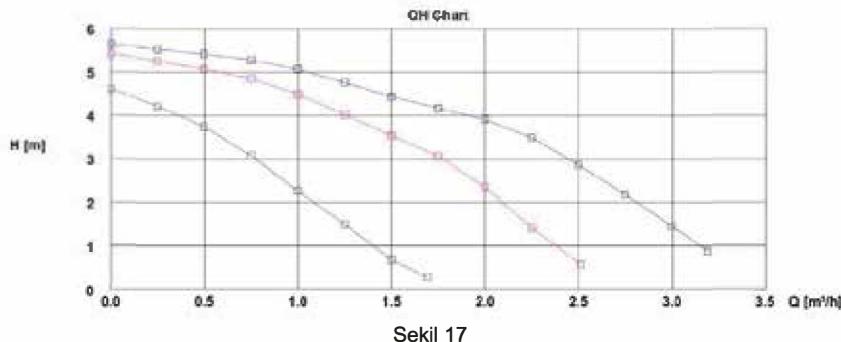

Şekil 17


15-70 (35 kW model için)

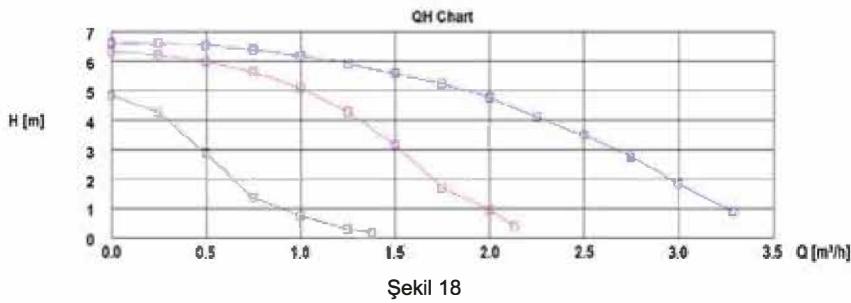


Şekil 18

15- KURULUM ŞABLONU


15.1 HM Model

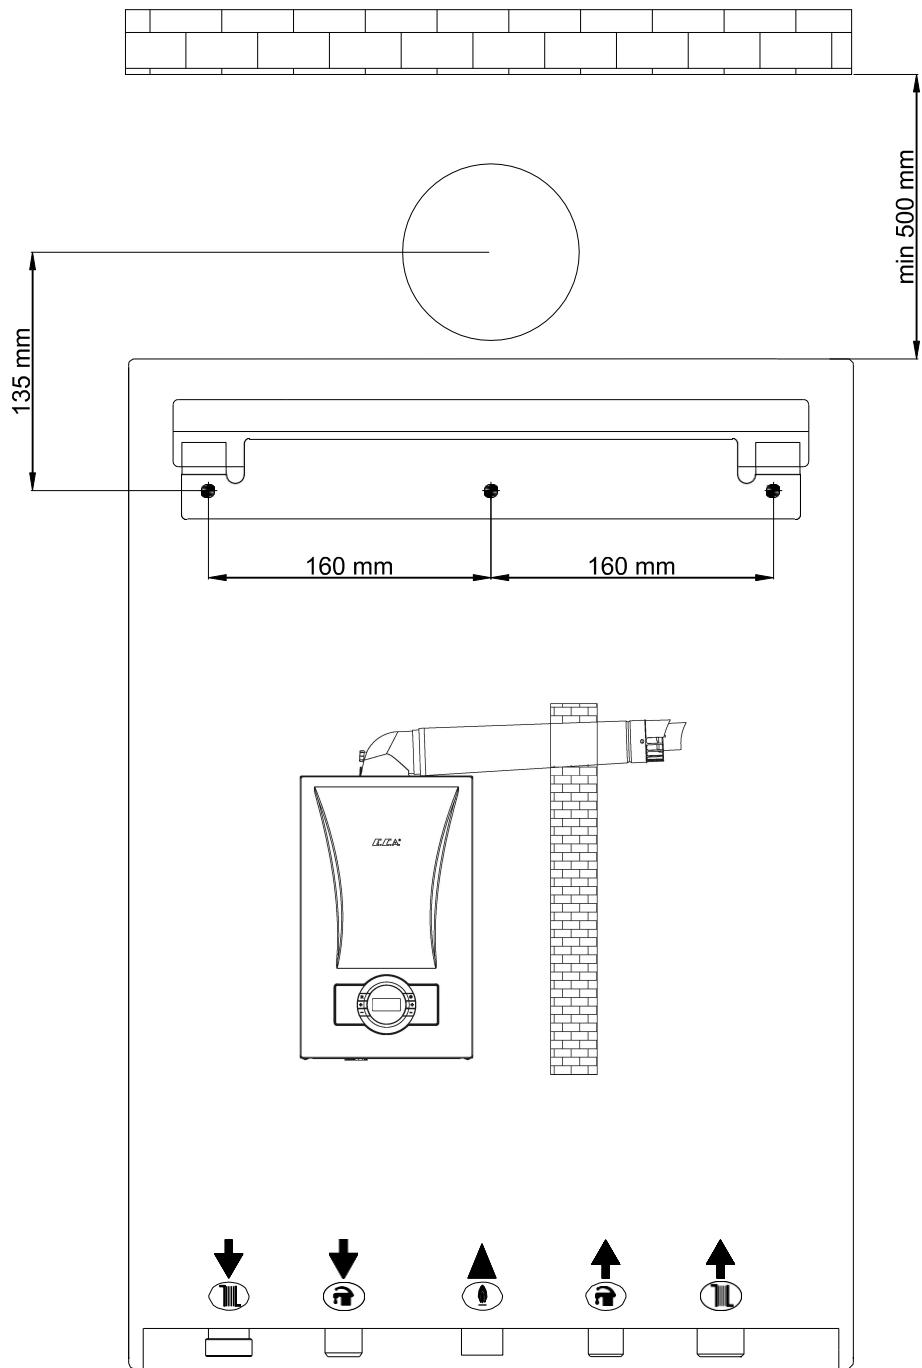

15.2 HCH Model

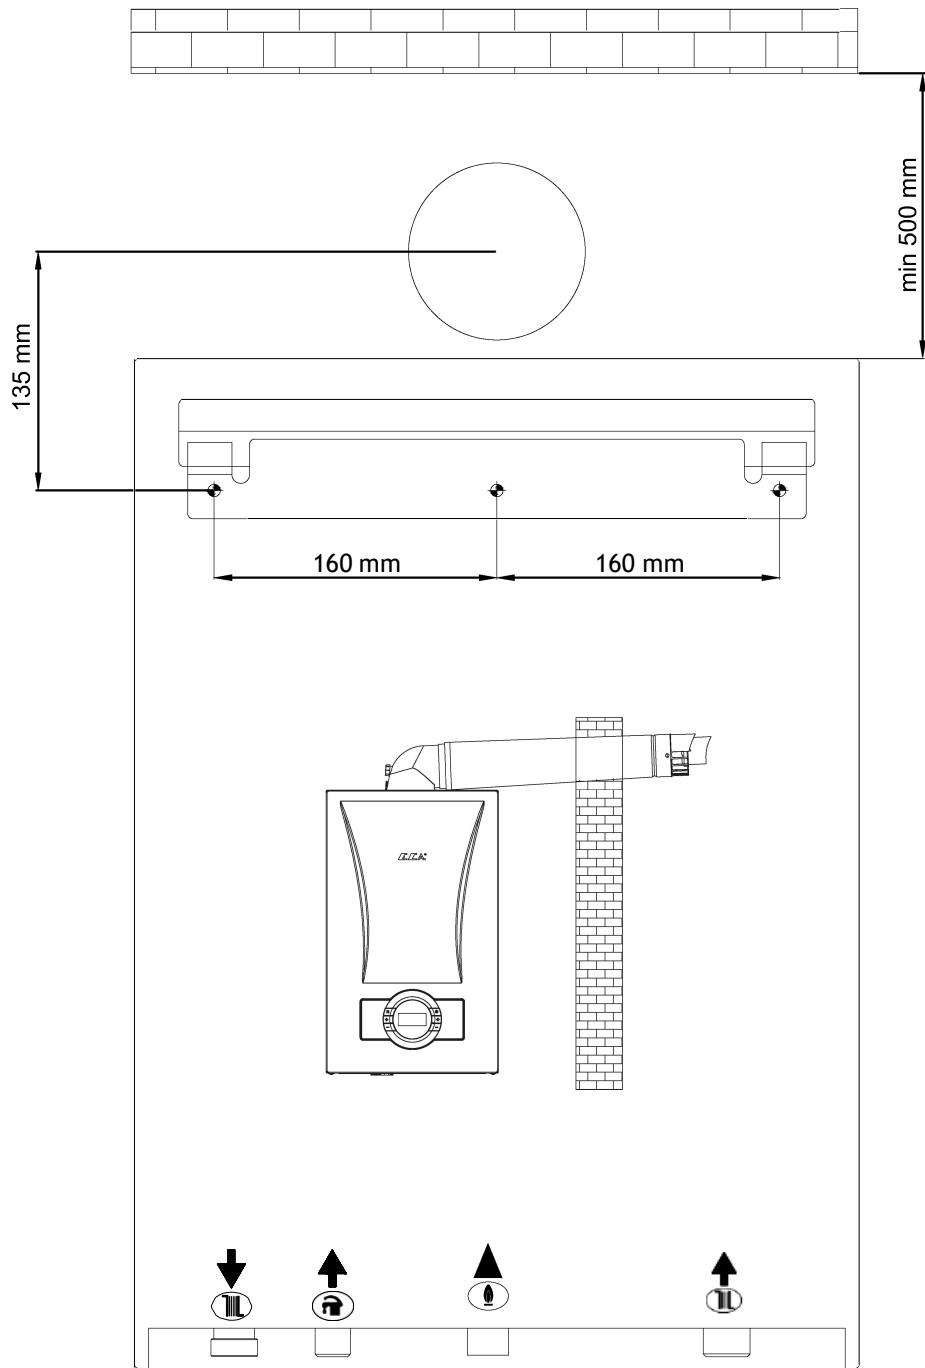

15.2 HST Model

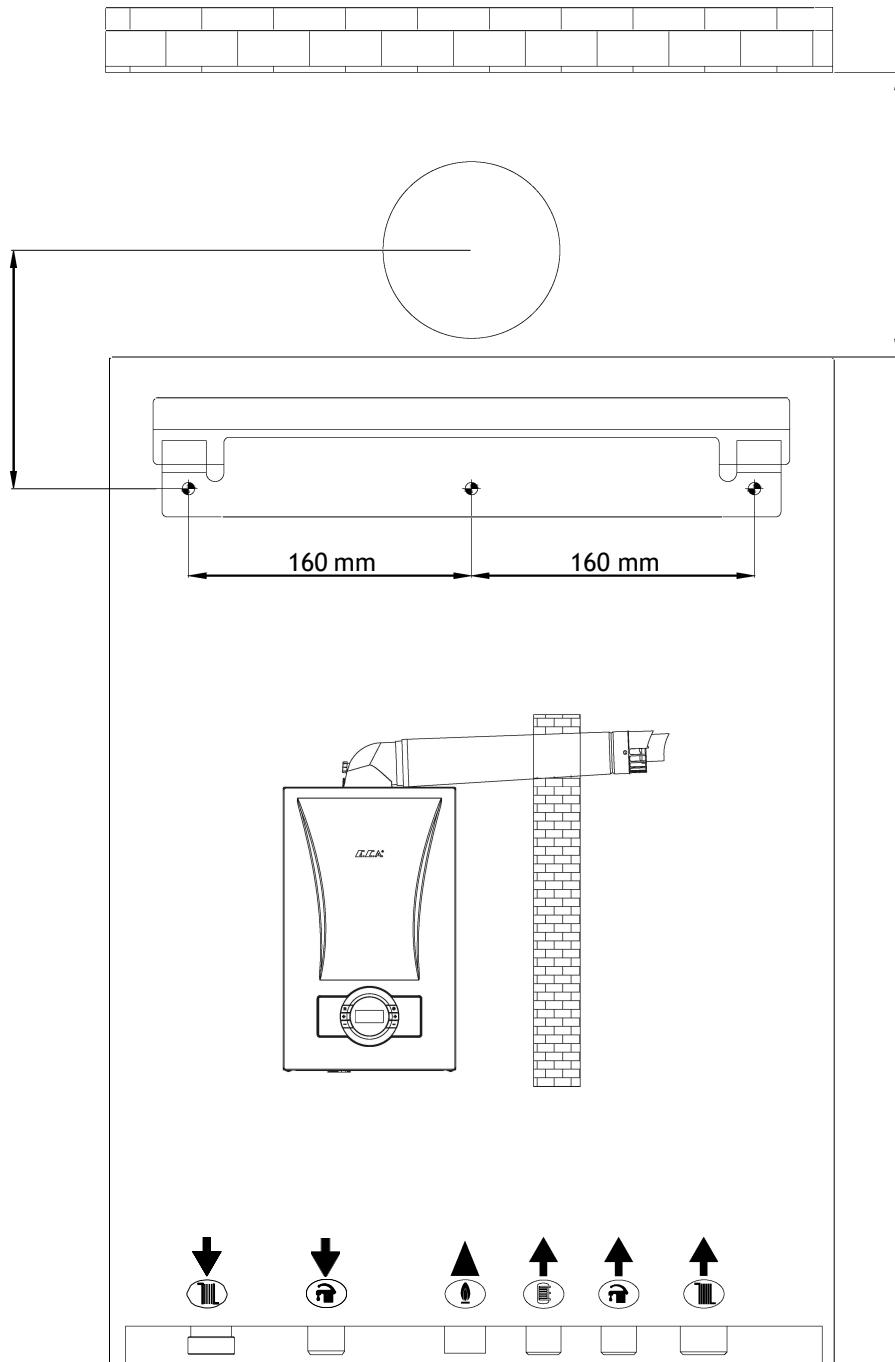


2. Paketin merkezi ısıtma enerji verimliliğini belirten paket bilgi kartı

2. 1 Paket Bilgileri-Kombi

Kombinin Sezonal Enerji Verimliliği


T : Öncelikli merkezi ısıtının sezonal ısıtma verimliliğinin değeri, % olarak ifade edilir.



Sıcaklık Kontrolörü

(Oda Termostati-Dış Hava Sensörü)
Sicaklı kontrol bilgi kartından

Sınıf I = 1%, Sınıf II = 2%, Sınıf III = 1.5%,
Sınıf IV = 2%, Sınıf V = 3%, Sınıf VI = 4%,
Sınıf VII = 3.5%, Sınıf VIII = 5%



Ek Kombi

Kombi bilgi kartından

Merkezi Isıtma Sezonal Verimliliği (%)

$$(\quad) - 'T' \times 0.1 = \pm \quad \text{circled as 3}$$

Güneş Enerjisi Katkısı

güneş enerjisi ürününün bilgi kartından

$$\text{Kollektör boyutu (m}^2\text{)} + \text{Tank Hacmi (m}^3\text{)} + \text{Kollektör Verimliliği (\%)} = \text{circled as 4}$$

$$('III' \times \quad) + 'IV' \times \quad) \times 0.9 \times (\quad /100 \times \quad) = + \quad \text{circled as 5}$$

'III' : Matematisel ifadenin değeri : 294/(11.Prated), burada "Prated" tercih edilen ısıtıcı ile ilgilidir.
'IV' : Matematisel ifadenin değeri : 115/(11.Prated), burada "Prated" tercih edilen ısıtıcı ile ilgilidir.

(1) Eğer tank derecesi A'nın üzerindeyse 0.95 kullanınız.

İsı Pompası Katkısı

isi pompası bilgi kartından

Merkezi Isıtma Sezonal Enerji Verimliliği (in %)


$$(\quad) - 'I' \times 'II' = + \quad \text{circled as 5}$$

Güneş Enerjisi Katkısı ve Ek İsi Pompası

küçük değeri seçiniz

$$0,5 \times \quad \text{circled as 4} \quad \text{Ya da} \quad 0,5 \times \quad \text{circled as 5} = - \quad \text{circled as 6}$$

Paketin merkezi ısıtma sezonal enerji verimliliği sınıfı



Paketin merkezi ısıtma sezonal enerji verimliliği sınıfı



Bu karta verilen ürün paketinin enerji verimliliği, bir binaya kurulduktan sonra gerçek enerji verimliliğine karşılık gelmeyebilir çünkü bu verimlilik, dağıtım sistemindeki ısı kaybı ve bina büyüklüğü ve özellikleri ile ilişkili olarak ürünlerin boyutlandırılması gibi faktörlerden etkilenir.

17-AT UYGUNLUK BEYANI



EMAS MAKİNE SANAYİ A.Ş.

AT UYGUNLUK BEYANI DECLARATION OF CONFORMITY

ORETİCİ <i>MANUFACTURER</i>	: EMAS MAKİNE SANAYİ A.Ş. Organize Sanayi Bolgesi 3. Kisl Mustafa Kemal Bulvan No: 13 45030 MANİSA Tel: +90 236 213 00 21 Faks: +90 236 213 08 59
ONAYLANMIŞ KURULUŞ: <i>NOTIFIED BODY</i>	: 0085-DVGW CERT GmbH DBI Gastechnologisches Institut GmbH Freiberg
ORON ADI <i>PRODUCT NAME</i>	: EGA Yokuşmah Kombiler ECA Condensing Gas Boilers
iNCELENMEŞ TIPLER <i>TYPE EXAMINATION</i>	: PROTEUS PREMIX PPR 14-20-24-28-30-35 HM - HCH - HST DG PROTEUS PREMIX PPR 14-20-24-28-30-35 HM - HCH -HST LPG
DiREKTİFLER <i>EC DIRECTIVES</i>	: Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelik 2009/142/AT Gas Appliances Directive 2009/142/EC Sıvıve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yonetmelik 92/42/AT Boiler Efficiency Directive 92/42/EEC Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi 2014/30/AB Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Ozere Tasarlanmamış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik 2014/35/AB Low Voltage Directive 2014/35/EU 2016/426 GAR Gaz Yakan Cihazlar Regulasyonu / EU Regulation on Appliances Burning Gaseous Fuels
UYGULANAN STANDARTLAR <i>REFERENCE STANDARDS</i>	: EN 15502-1 :2012+A1 :2015, EN 15502-2-1 :2012+A1 :2016, EN 60335-1 :2012+A11.:2014 EN 60335-2-102:2006+A1 :2010 EN 55014-1 :2006+A1: 2009+A2: 2011, EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013 EU/2016/426, EN 15502-2-1

GOZETİM PROSEDÖRÜ : Oretimde Kalite Guvence
SURVEILLANCE PROCEDURE Assurance Quality of Manufacturing

Oretici adına imzalayanlar / Signatures on behalf of the manufacturer:

isim / Name:

Görevi / Position:

Ali YURTERİ

Kalite Sistemleri Müdürü
Quality Assurance Manager

Emek DOĞAN

Fabrika Muduru
Factory Manager

SATICI FİRMA

Ünvanı : Fatura Tar. ve No :

Adresi : Teslim Tar. ve Yeri :

Tel - Fax : Tarih, İmza ve Kaşe
.....

ÜRÜNÜN

Cinsi : Gaz Yakıtlı Kombi Seri Numarası :

Markası : E.C.A. Teslim Tarihi ve Yeri :

Modeli : Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Garanti Süresi : 3 Yıl

YETKİLİ SERVİS

Ünvanı : Montaj Tarihi :

Adresi :
.....

Tarih, İmza ve Kaşe

Tel - Fax :

ÜCRETSİZ İLK ÇALIŞTIRMA KUPONU

Cinsi : Gaz Yakıtlı Kombi

Markası : E.C.A.

Modeli :

Seri Numarası :

Montaj Tarihi :

Yetkili Servis Ünvanı :

Tarih :

Hizmet Fişi No'su :

ÜRETİM

EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 3. Bölüm
Mustafa Kemal Bulvarı No: 13 45030 MANİSA
Tel. : +90 236 213 00 21
Fax : +90 236 213 08 59
email: emas@emas.com.tr www.emas.com.tr

SATIŞ

EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1 34394
Şişli / İSTANBUL
Tel. : +90 212 370 14 00
Fax : +90 212 370 14 01
email: satis@emas.com.tr www.emas.com.tr

SERVİS

EMAR A.Ş. SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1 34394
Şişli / İSTANBUL
Tel. : +90 212 370 14 00 (pbx)
Fax : +90 212 370 13 23
email: emar@emarservis.com.tr www.emarservis.com.tr
E.C.A. Çağrı Merkezi: 444 0 322
E.C.A. WhatsApp Hattı : +90 530 708 30 30

**EMAS A.Ş. ve EMAR A.Ş.
ELGİNKAN TOPLULUĞU KURULUŞLARIÐIR.**

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Emas A.Ş. tarafından verilen bu garanti E.C.A. Kombilerin normal dışı kullanımından doğacak arızaların giderilmesini kapsamaz. Aşağıda belirtilen hususlar garanti kapsamı dışındadır:

- 1- Nakliye, depolama ve hatalı kullanımdan oluşacak çizilmeler, çatlamalar ve kırılmalar
- 2- Hatalı model seçimi ve amaç dışı kullanımından doğacak hasar ve arızalar
- 3- Hatalı yakıt tüketiminden doğacak hasar ve arızalar
- 4- Yetkili servis ve uzman kişiler dışında yapılan yanlış montaj sonucundan doğacak hasar ve arızalar
- 5- Yetkili servis dışında kombi ve gaz valfi üzerinde yapılacak ayar değişiklikleri, bakım ve onarım sonucu oluşan hasar ve arızalar
- 6- Şebeke suyu içerisindeki yüksek kireç nedeni ile ana ve plaka eşanjörün, tesisat kirliliği nedeni ile filtre ve türbinin tıkanması,
- 7- Kullanıcının kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde(gaz kesilmesi, arızalar halinde cihazın resetlenmesi, kalorifer devresine su doldurma, radyatör havası alma vb.) kendisi tarafından yapılması gereken hususlar
- 8- İlk çalışma dışında cihazın kullanım izahının talep edilmesi
- 9- Kombi dışında, tesisat üzerinde(radyatör, radyatör vanası, kombi tesisat bağlantı noktaları vb.) bulunan kısımlardaki su kaçakları
- 10- Aşırı düşük veya yüksek voltaj dalgalanmaları, topraklama hattının uygunsuz olmasından kaynaklanan hasar ve arızaların giderilmesi
- 11- Kullanım kılavuzunda belirtilen aksesuarlar dışında orijinal olmayan (oda termostati, baca uzatması vb.) aksesuar kullanımı nedeni ile oluşacak hasar ve arızalar
- 12- Elektrik ve gaz kesilmesi, cihazın "OFF" konumunda tutulması ve yetersiz su basıncı nedeni ile soğuk havalarda meydana gelen don olayından doğan arıza ve hasarlar
- 13- Sel, su baskını vb. doğal afetler sonucu oluşan arıza ve hasarlar

ÜRÜNÜN

Cinsi : Gaz Yakıtlı Kombi
Markası : E.C.A.
Modeli :
Seri Numarası :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garanti Süresi : 3 Yıl

Adres : EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Mustafa Kemal Bulvarı No: 13 MANİSA
Tel : (0236) 213 00 21 Fax : (0236) 213 08 59
email : emar@emarservis.com.tr www.emarservis.com.tr
E.C.A. Çağrı Merkezi: 444 0 322

Belge No :
Belge İzin Tarihi :

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Tel - Fax :
Fatura Tar. ve No :

Tarih, İmza ve Kaşe

YETKİLİ SERVİS

Ünvanı :
Adresi :
Tel - Fax :
Montaj Tarihi :

Tarih, İmza ve Kaşe

GARANTİ BELGESİ

E.C.A. Kombilerin kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılması şartı ile;

- 1-) Garanti süresi, malin testim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2-) Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3-) Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcısı, bayili, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 gün içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-) Malin garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malin; -Tüketicije testim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, ...-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- 6-) Firmamın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporta arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarda tüketici malin ücrettsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- 7-) Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çakabilecek sorunlar için Gümruk ve Ticaret Bakanlığını ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak düzenlenen TRKGM- 95/116-117 Sayılı Tebliğ uyarınca T.C. Gümruk ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti belgesi geçersizdir.